

20.7 °C  
33.5 %RH

# Beit - HADAR | בקרת מבנה

User: admin  
10:50:15 | 5-December-2017



## מסך הבית



- תרשים קומות
- מערכות מיזוג אוויר
- מערכות חשמל
- חדר משאבות
- ברדי ניתוק מים

6 23 ALARMS

05-Dec-17 9:52 AM IST

דלת ספקים יציאה מהבניין פתוחה


20.9 °C  
33.0 %RH

# Beit - HADAR | בקרת מבנה

User: admin  
10:54:28 | 5-December-2017

## קומת הגג

## מסך הבית

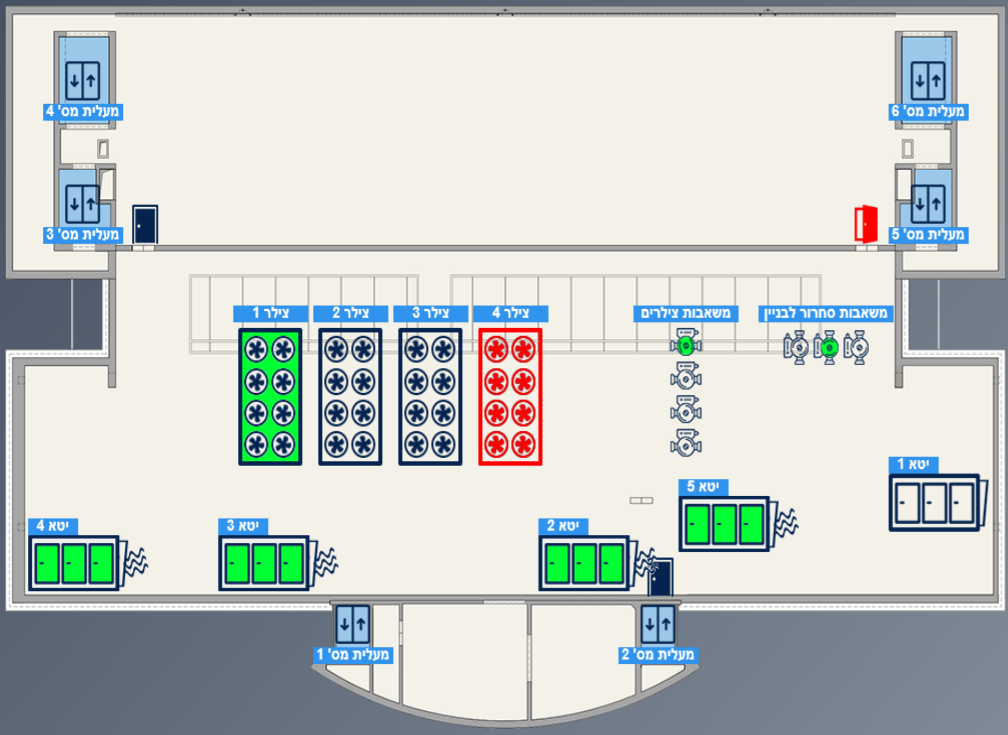

- קומות
- תרשים גג
- תניון מפלס 2
- תניון מפלס 3
- תניון מפלס 4
- מערכות מיזוג אוויר
- מערכות חשמל
- חדר משאבות
- ברזי ניתוק מים

6 23 התראות

05-Dec-17 9:52 AM IST

דלת ספקים יציאה מהבניין פתוחה

20.8 °C  
33.4 %RH

# Beit - HADAR | בקרת מבנה

User: admin  
10:53:4 | 5-December-2017

## מערך יחידות קירור למיזוג אוויר

### מסך הבית



תרשים קומות

מערכות מיזוג אוויר

צילרים

1 צילר

2 צילר

3 צילר

4 צילר

יסאות

מפוחי איזורור ועשן

מערכות חשמל

חדר משאבות

ברדי ניתוק מים

הגדרות תפעול למשאבות סחרור

היסטוריה גרפית למשאבות

Pumps

6 23


התראות

05-Dec-17 9:52 AM IST

דלת ספקים יציאה מהבניין פתוחה

### הפעלה בכליית למתקן

מופעל

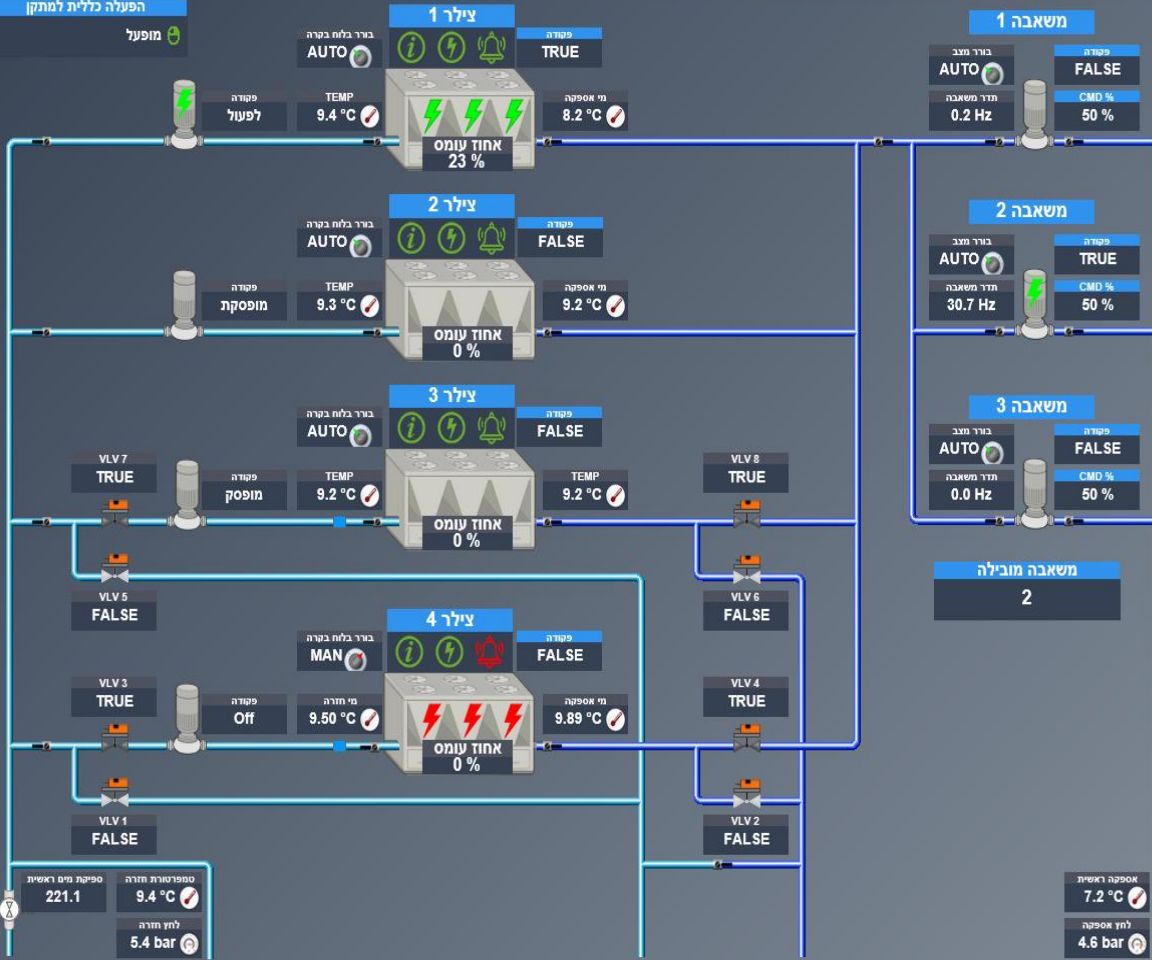


### מידע על פעילות המערכת

- לוח זמנים
- Schedules
- היסטוריה גרפית לצילרים
- Chillers
- הגדרות תפעול לצילרים
- Chillers

- הגדרות תפעול למשאבות סחרור
- Secondary Pumps
- היסטוריה גרפית למשאבות
- Pumps

צילר 1



מגבלת עומס	טמפרטורה רצויה	
100 %	9.3 °C	
CKT2	CKT1	
1267 kPa	1266 kPa	לחץ גז במעבה
100 %	100 %	אחוז עבודת מאווררים
51 °C	51 °C	טמפרטורת עיבוי
90 %	92 %	אחוז העמסה
7.9 °C	7.1 °C	טמפרטורת גז במאייד
285 kPa	274 kPa	לחץ גז במאייד
8128 hr	8096 hr	מספר שעות עבודה
63 °C	63 °C	טמפרטורת שמן
1761	1765	מספר התנועות למדחס
מופעל	מופעל	הפעלת מדחס
לא נעול	לא נעול	מדחס נעול

Histories  
Histories

- מסך הבית
- תרשים קומות
- מערכות מיזוג אוויר
- צילרים
- צילר 1
- צילר 2
- צילר 3
- צילר 4
- יטאות
- מפוחי איורור ועשן
- מערכות חשמל
- חדר משאבות
- ברזי ניתוק מים

431 התראות

12-Sep-18 5:59 AM IDT

ילת סגורה בחניון ספקים  
מפלס -1

יחידת טיפול באוויר מספר 1



- לוח זמנים  
הגדרת לוח זמנים
- היסטוריה  
צפייה בהיסטוריה גרפית
- הגדרות  
הגדרת נתוני עבודה

- טמפרטורה רצויה  
11.0
- טמפרטורת חימום רצויה  
8.0 °C

- סטטוס חימום  
חימום מנוטרל

**מסך הבית**



- תרשים קומות
- מערכות מיזוג אוויר
- צילרים
- יטאות
- יטא 1
- יטא 2
- יטא 3
- יטא 4
- יטא 5
- מפוחי איוורור ועשן
- מערכות חשמל
- חדר משאבות
- ברזי ניתוק מים

431 **התראות**

12-Sep-18 5:59 AM ID

# Electricity

נתוני גנרטור G1		
רמת דלק	תקלה דוממת בגנרטור	חוסר חשמל - גנרטור בעבודה
94.9 cm	תקין	תקין
75	תקלת עומס בגנרטור	גנרטור בעבודה
50	תקין	תקין
25	תקלת חוסר דלק	תקלה כללית
	תקין	תקין

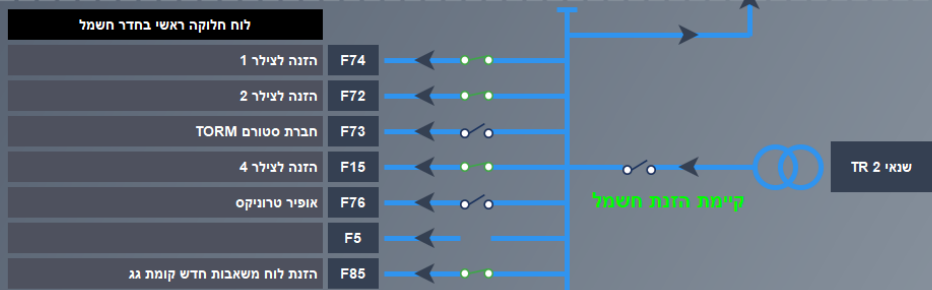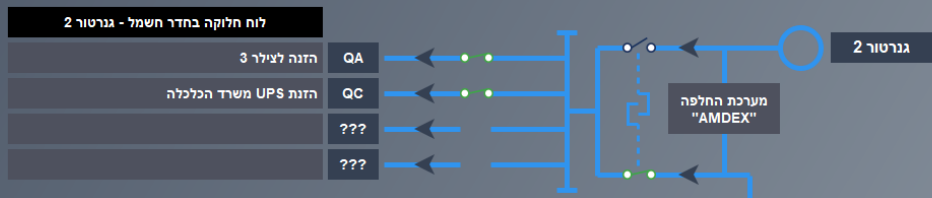

- מסך הבית
- תרשים קומות
- מערכות מיזוג אוויר
- מערכות חשמל
- חדר משאבות
- ברזי ניתוק מים

431 התראות

12-Sep-18 5:59 AM IDT

דלת סגורה בחניון ספקים מפלס 1-

21.8 °C  
49.9 %RH

# Beit - HADAR | בקרת מבנה

User: admin  
13:42:15 | 5-December-2017

## מפלים חניה 4

- TF11-TF12 Vent Fan: FALSE
- TF13-TF14-TF15 Vent Fan: FALSE



- Schedules
- Histories

- ### מסך הבית
- קומות
  - תרשים גג
  - 2-חניון מפלס 2
  - 3-חניון מפלס 3
  - 4-חניון מפלס 4
  - מערכות מיזוג אוויר
  - מערכות חשמל
  - חדר משאבות
  - ברזי ניתוק מים

AVG CO Zone 3	0 ppm
CO Level Zone 3	40
Start Delay Time Zone 3	0.00 min
Stop Delay Time Zone 3	1.00 min

6 23 התראות

**05-Dec-17 9:52 AM IST**

**דלת ספקים יציאה מהבניין פתוחה**

Vent & Smoke Fans

מפוחי איורור				
לוח זמנים	פקודה	תקלה	מצב עבודה	
מפוח איורור מספר 1	לפעול	מפוח תקין	מופעל	מפ'1- שירותים ק'6 - צד מערב
מפוח איורור מספר 2	לפעול	מפוח תקין	מופעל	מפ'2--שירותים ק'6- צד מזרח
מפוח איורור מספר 3	לפעול	מפוח תקין	מופעל	מפ'3- שירותים - צד מזרח
מפוח איורור מספר 4	לפעול	מפוח תקין	מופעל	מפ'4- שירותים - צד מזרח
מפוח איורור מספר 5	לפעול	מפוח תקין	מופעל	מפ'5- שירותים - צד מערב
מפוח איורור מספר 6	לפעול	מפוח תקין	מופעל	מפ'6- שירותים - צד מערב

מפוחי עשן		
תקלה	מצב עבודה	
מפוח תקין	מפוח כבוי	מפ' 1 - גג עליון מזרח
מפוח תקין	מפוח כבוי	מפ' 2 - גג עליון מזרח
מפוח תקין	מפוח כבוי	מפ' 3 - גג עליון מערב
מפוח תקין	מפוח כבוי	מפ' 4 - גג עליון מערב
מפוח תקין	מפוח כבוי	מפ' 5 - גג עליון מזרח (באמצע)
מפוח תקין	מפוח כבוי	מפ'6 - גג עליון - מערב (באמצע)

איורור מסעדה		
לוח זמנים	הפעלת מפוחי מסעדה	אספקת מתח ללוח מסעדה
מפוח איורור מסעדה	דרישה להפעלה	יש מתח בלוח מסעדה
	מצב מפוח איורור (ווסת תדר)	מצב מפוח שטיפת כלים K2
	ווסת בפעולה	מפוח בפעולה

מסך הבית

קומות

מערכות מיזוג אוויר

צילרים

יטאות

מפוחי איורור ועשן

מערכות חשמל

חדר משאבות

ברזי ניתוק מים

---

431 התראות

12-Sep-18 5:59 AM IDT

לית סגורה בחניון ספקים

מפלג 1-



חדר משאבות

משאבות הגברה	
תקלה כללית	משאבת הגברה 1 בפעולה
תקין	מופסקת
גלישה מהמאגר ROF	משאבת הגברה 1 בתקלה
תקין	תקין
חוסר מים לכיבוי אש	משאבת הגברה 2 בפעולה
תקין	מופסקת
חוסר במי צריכה RNW2	משאבת הגברה 2 בתקלה
תקין	תקין



משאבות דיזל	
משאבת דיזל בפעולה	מופסקת
משאבת דיזל בתקלה	תקין
גובה מיכל סולר	35.3 cm



משאבות גוקי	
משאבת גוקי בפעולה	מופסקת
משאבת גוקי בתקלה	תקין



- מסך הבית
- תרשים קומות
- מערכות מיזוג אוויר
- מערכות חשמל
- חדר משאבות**
- ברדי ניתוק מים

431 התראות

12-Sep-18 5:59 AM IDT

לת סגורה בחניון ספקים  
מפלוס-1